7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

220105-070000000250

# АКВВГ 7х2.5
# ТУ У 27.3-00214534-103:2018

Кабели контрольные с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из ПВХ пластиката

Кабели применяются для прокладки:
- *в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды*
- *одиночной прокладкой*
- *при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации*

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
- *стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение (переменное / постоянное) | В | 660 / 1000 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм$^2$ | 7 x 2.5 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 72 |
| Расчетный наружный диаметр (справочно) ** | мм | 12 |
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 170 |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т | No 10: 1650 • 0.4 |

*Примечания:*

*При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем*

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*

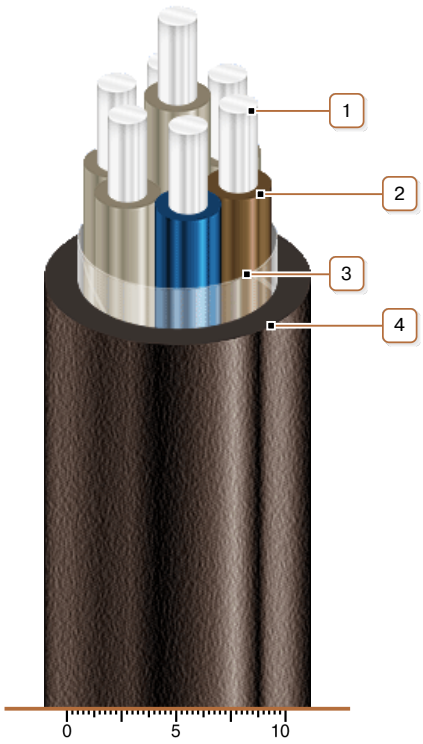


## КОНСТРУКЦИЯ

1. *Алюминиевая токопроводящая жила*
2. *Изоляция из ПВХ пластиката*
3. *Обмотка ПЭТ пленкой*
4. *Наружная оболочка из ПВХ пластиката*

*Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян